

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 11.03.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 03611 от 11.03.2024**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
Администрация СП Хойхи, Кулинского района, РД. ИНН 0518000828

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174*

Дата и время получения образца(ов): *07.03.2024 13:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *07.03.2024 г - 11.03.2024 г*

Цель отбора: *По договору*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Основание для испытания: *Договор № ПК-17 от 24.03.2023 г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *Местность "Ккурча" сел. Хойхи, Кулинского района*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ' КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хойхи, СУЛЕЙМАНОВА УЛ, д.ДОМ 1*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Алиева А.М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020*

Дата и время отбора образца(ов): *07.03.2024 09:30*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 0361112.324

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	Не обнаружено	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
2	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Привкус	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
4	Мутность	Не обнаружено	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	Не обнаружено	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
6	Нитраты (NO ₃ ⁻)	0,92 ± 0,14	мг/дм ³	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Нитриты (NO ₂ ⁻)	Не обнаружено	мг/дм ³	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
8	Жесткость общая	4,0 ± 0,6	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
9	Общая минерализация (сухой остаток)	300 ± 27	мг/дм ³	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
10	Водородный показатель (pH)	8,2 ± 0,2	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врач-лаборант Капиева Н.В.;	
врач-лаборант ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" Омарова Т.А.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Код образца (пробы): 036111324

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	Не обнаружено	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 (взамен МУК 4.2.1018-01)
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 (взамен МУК 4.2.1018-01)

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт Магомедова П.И.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014




УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 13.05.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 07672 от 13.05.2024

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект) ИНН 0518000828, ОГРН 1020501230970, 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хойхи
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174*
Дата и время получения образца(ов): *06.05.2024 15:50*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *06.05.2024-13.05.2024*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода: --
Основание для испытания: *Договор № ПК-05 от 05.04.2024 г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): --
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Кулинский район, с. Хойхи, местность "Ккурча"*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хойхи, СУЛЕЙМАНОВА УЛ, д. ДОМ 1**
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Алиева А.М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020*
Дата и время отбора образца(ов): *06.05.2024 07:30*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): --
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная и пластиковая емкость.*
Объем партии:--
Величина допустимого уровня — *указана в таблицах результатов испытаний*

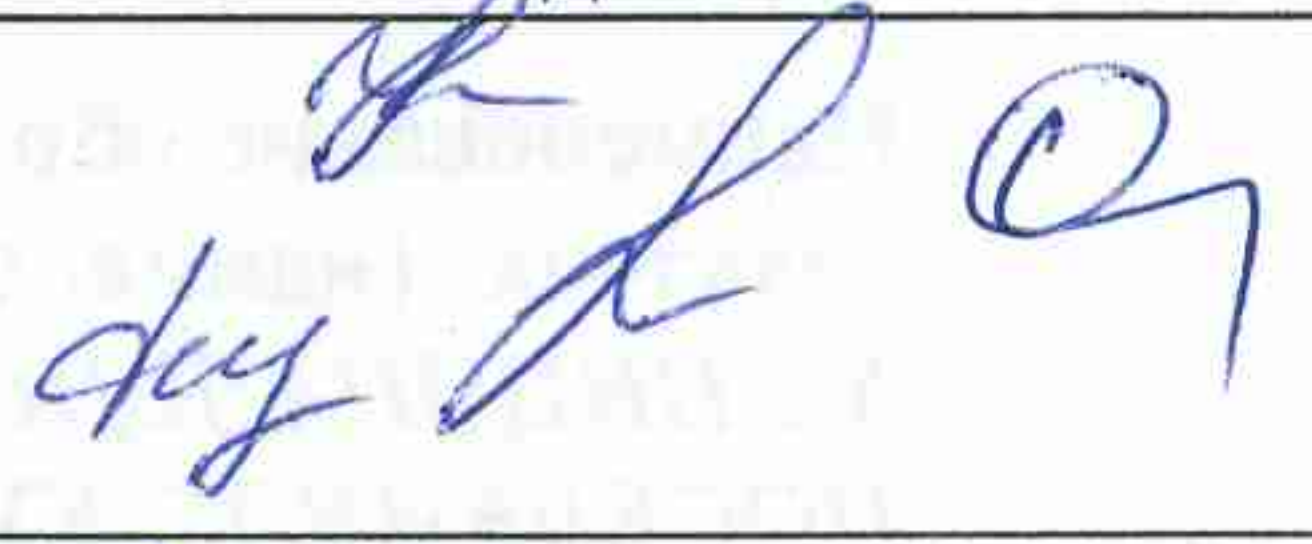
Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Мутность	Не обнаружено	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
2	Водородный показатель (рН)	7,8 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
3	Жесткость общая	4,65 ± 0,68	мг-экв/дм³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
4	Железо	Не обнаружено	мг/дм³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	Не обнаружено	мг/дм³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
6	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
7	Нитраты (NO ₃ ⁻)	1,4 ± 0,2	мг/дм³	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	Не обнаружено	мг/дм³	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
9	Привкус	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
10	Хлориды (Cl ⁻)	13,7 ± 1,3	мг/дм³	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
11	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	147,7 ± 14,7	мг/дм³	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
12	Цветность	Не обнаружено	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
13	Окисляемость	0,56 ± 0,11	мгО/дм³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
14	Общая минерализация (сухой остаток)	335 ± 30	мг/дм³	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

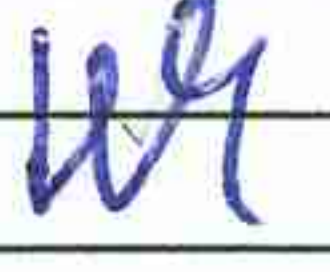
Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врач-лаборант Капиева Н.В.;	
врач-лаборант ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" Омарова Т.А.;	
Химик-эксперт Юсупова А.А.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	
Джамалудинова Джамия Загирбековна	

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см³	не доп.	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (37)	Не обнаружено	КОЕ/см³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Фельдшер-лаборант Магомедова И.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 13.05.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 07672 от 13.05.2024**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект) ИНН 0518000828, ОГРН 1020501230970, 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хойхи
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174*
Дата и время получения образца(ов): *06.05.2024 15:50*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *06.05.2024-13.05.2024*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода: --
Основание для испытания: *Договор № ПК-05 от 05.04.2024 г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): --
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, Кулинский район, с. Хойхи, местность "Ккурча"*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хойхи, СУЛЕЙМАНОВА УЛ, д. ДОМ 1**
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Алиева А.М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020*
Дата и время отбора образца(ов): *06.05.2024 07:30*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): --
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная и пластиковая емкость.*
Объем партии:--
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

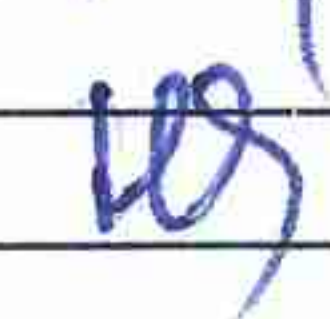
1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 076721324

Микробиологические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
2	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.7.3.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Фельдшер-лаборант Магомедова И.М.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014





УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 28.05.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 08548 от 28.05.2024

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ' КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хойхи, СУЛЕЙМАНОВА УЛ., ДОМ 1
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174*
Дата и время получения образца(ов): *23.05.2024 14:00*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *23.05.2024-28.05.2024*
Цель отбора: *По договору*
Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Основание для испытания: *Договор № 05 от 05.04.2024 г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *Кулинский район, с.Хойхи, местность Ккурча*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Алиева А.М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014*
Дата и время отбора образца(ов): *22.05.2024 09:00*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 0854812.3.24

Физико-химические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	Не обнаружено	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	Водородный показатель (рН)	7,9 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	Не обнаружено	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
6	Нитриты (NO ₂ ⁻)	Не обнаружено	мг/дм ³	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Нитраты (NO ₃ ⁻)	1,4 ± 0,2	мг/дм ³	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
8	Жесткость общая	4,50 ± 0,68	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
9	Общая минерализация (сухой остаток)	370 ± 33	мг/дм ³	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
10	Железо (Fe, суммарно)	Не обнаружено	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врач-лаборант Капиева Н.В.;	
врач-лаборант ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" Омарова Т.А.;	
Химик-эксперт Юсупова А.А.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Код образца (пробы): 0854813.24

Микробиологические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	Не обнаружено	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач клинической лабораторной диагностики Абдулгалимова Э.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Шахбанова А.К.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела

организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 09.07.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10528 от 09.07.2024**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
Администрация сельского поселения Хойхи. ИНН 0518000828
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174, (лит. А1, лит. Б)*
Дата и время получения образца(ов): *05.07.2024 09:25*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *05.07.2024 г - 09.07.2024 г*
Цель отбора: *По договору*
Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Основание для испытания: *Договор № 05 от 05.04.2024 г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *Кулинский район, с. Хойхи, местность Ккурча.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Алиева А.М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020*
Дата и время отбора образца(ов): *05.07.2024 06:00*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 01052812.324

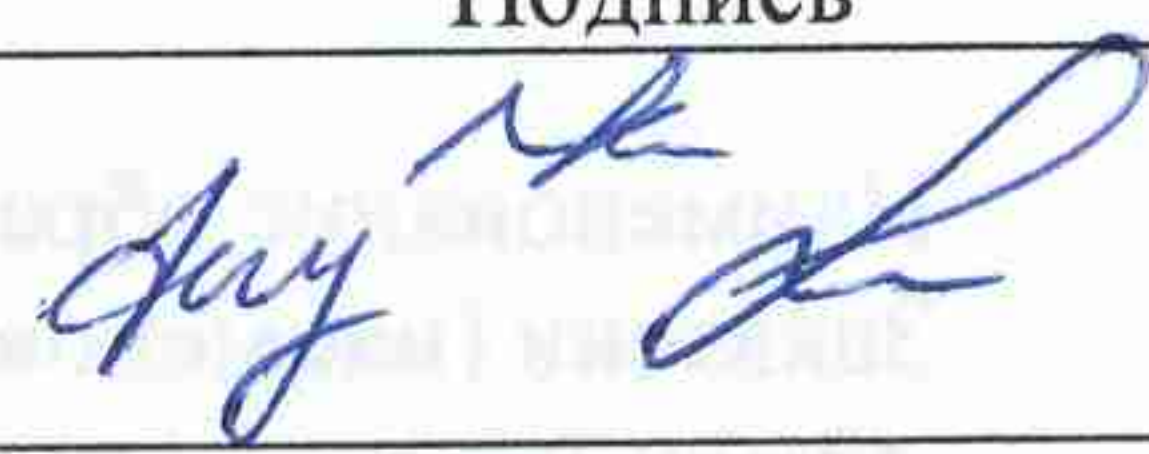
Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	1,6	0,2	мг/дм ³	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Жесткость общая	4,3	0,6	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
4	Железо (Fe, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
6	Водородный показатель (рН)	7,56	0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
7	Мутность	Не обнаружено		ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
9	Общая минерализация (сухой остаток)	341	31	мг/дм ³	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
10	Привкус	1		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врач-лаборант Капиева Н.В.;	
Химик-эксперт Юсупова А.А.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Код образца (пробы): 105281324

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено		КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С	Не обнаружено		КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.

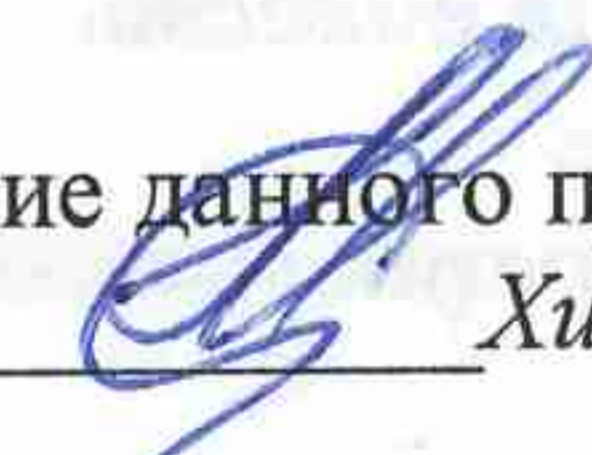
Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач клинической лабораторной диагностики Абдулгалимова Э.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Магомедова П.И.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 09.08.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 12838 от 09.08.2024**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
Администрация сельского поселения Хойхи. ИНН 0518000828
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174, (лит. А1, лит. Б)*
Дата и время получения образца(ов): *05.08.2024 14:35*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *05.08.2024 г - 09.08.2024 г*
Цель отбора: *По договору*
Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Основание для испытания: *Договор № 05 от 05.04.2024 г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *Кулинский район, с. Хойхи, местность Ккурча.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Алиева А.М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020*
Дата и время отбора образца(ов): *05.08.2024 10:30*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	1,4	0,2	мг/дм ³	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Жесткость общая	3,3	0,5	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
4	Железо (Fe, суммарно)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
5	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
6	Водородный показатель (рН)	7,78	0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
7	Мутность	Не обнаружено		ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	Не обнаружено		мг/дм ³	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
9	Общая минерализация (сухой остаток)	218	19	мг/дм ³	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
10	Привкус	1		баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
11	Хлориды (Cl ⁻)	8,6	0,9	мг/дм ³	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
12	Перманганатная окисляемость	0,42	0,08	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
13	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	85,2	8,5	мг/дм ³	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
14	Цветность	Не обнаружено		град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)

Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врач-лаборант Капиева Н.В.;	
Химик-эксперт Юсупова А.А.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Код образца (пробы): 128381324

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено		КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С	Не обнаружено		КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.
3	Энтерококки	Не обнаружено		КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено		КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.7.3.

Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт Магомедова П.И.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:

№ РОССТУ.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 26.11.2024

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 20940 от 26.11.2024**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):

Администрация сельского поселения Хойхи

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174, (лит. А1, лит. Б)*

Дата и время получения образца(ов): *25.11.2024 15:30*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.11.2024-26.11.2024*

Цель отбора: *По договору*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Основание для испытания: *Договор № ПК-05 от 03.06.2024 г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *Кулинский район, с. Хойхи, местность Ккурча*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *фельдшер-лаборант Ахмедова С. А.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-20.*

Дата и время отбора образца(ов): *25.11.2024 -*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*

Объем партии:-

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 2094012.3.24

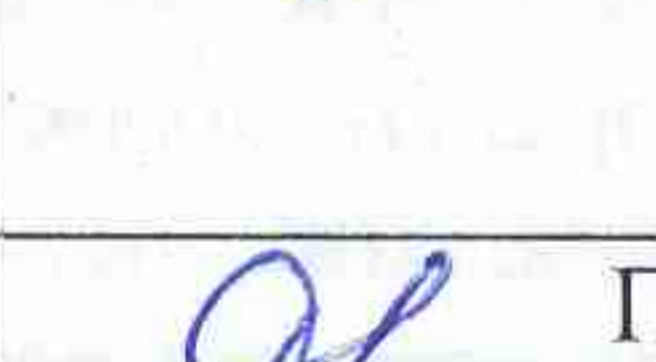
Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1	-	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1	-	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
3	Водородный показатель (pH)	7,73	0,2	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
4	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	Не обнаружено	-	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
5	Нитраты (по NO ₃)	0,95	0,15	мг/дм ³	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Нитриты (NO ₂ ⁻)	Не обнаружено	-	мг/дм ³	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Жесткость общая	3,8	0,6	мг-экв/дм ³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
8	Общая минерализация (сухой остаток)	293	29	мг/дм ³	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-23
9	Железо (Fe, суммарно)	Не обнаружено	-	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных

*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врач-лаборант Капиева Н.В.;	
врач-лаборант ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" Омарова Т.А.;	
Химик-эксперт Юсупова А.А.;	
Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт Шахбанова А.К.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец протокола.